




MRT156

Building tower cranes since 1946

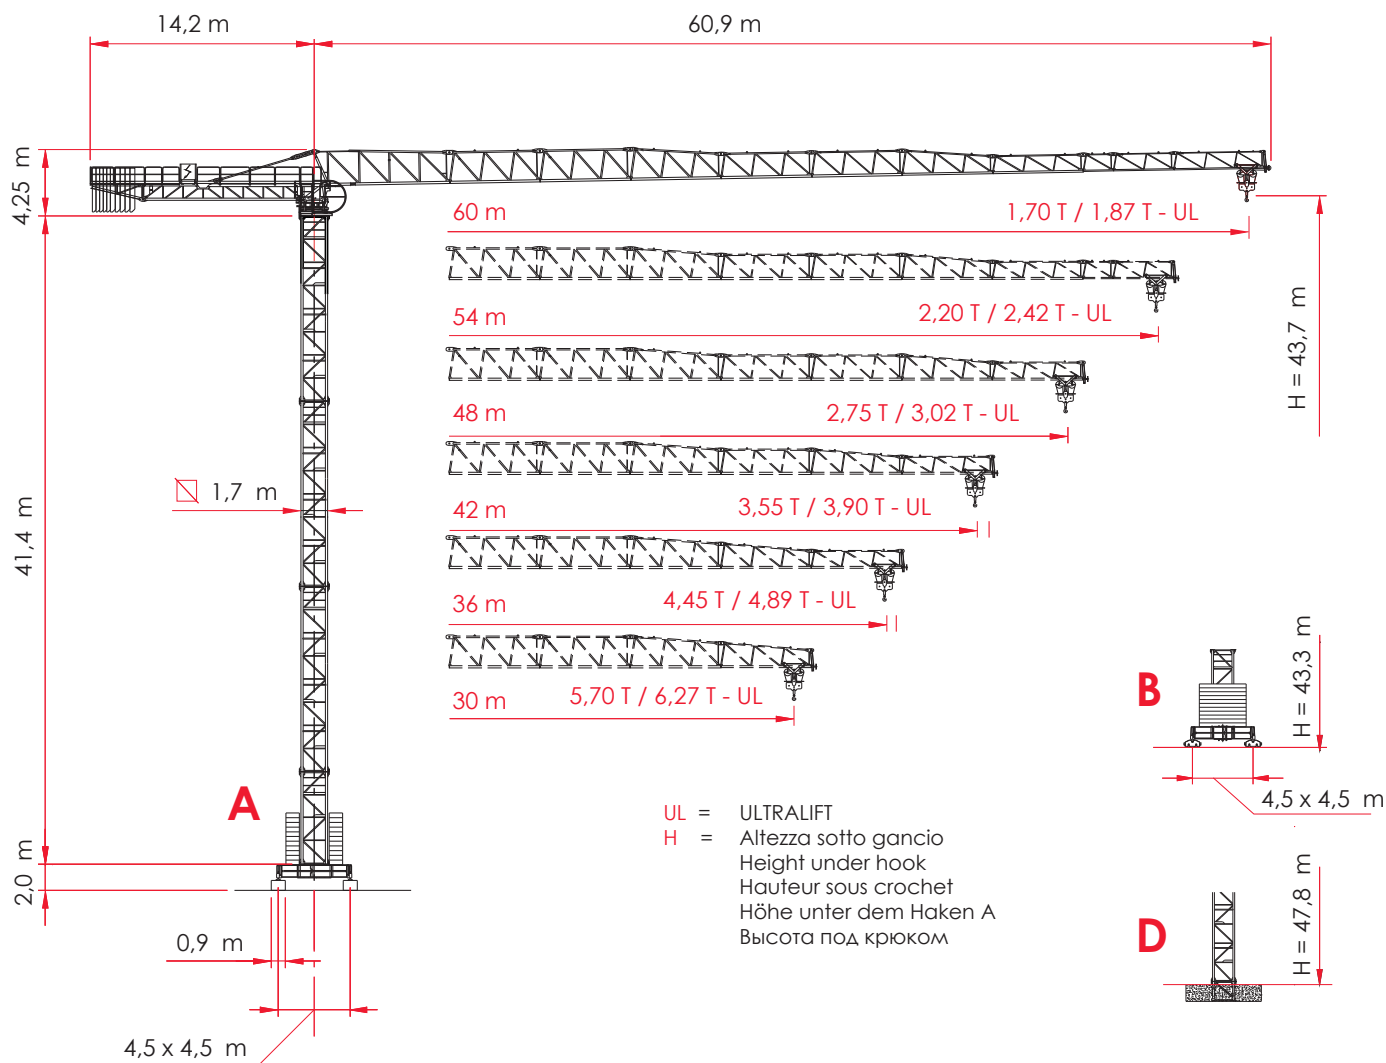

CARLO RAIMONDI

Carlo Raimondi fu Rodolfo S.p.A.


C.so Garibaldi, 253 20025 Legnano (MI)

Telefono 0039.0331.548061 Fax 0039.0331.450400

<http://www.raimondigr.com>



A4 FEM1.001



I

SCHEDA TECNICA

GB

TECHNICAL DATA SHEET

F

FICHE TECHNIQUE

D

TECHNISCHE INFOKARTE

RUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

A Gru su blocchi

Crane on support blocks

Grue sur blocs d'appui

Kran auf Stützblöcken

Кран на опорных
блоках

B Gru traslante

Translating crane

Grue à translation

Fahrbarer Kran

Кран передвижной

D Gru su plinto

Crane on plinth

Grue sur plinthe

Kran auf Fundamentplatte

Кран на фундаменте

E Gru su piedi regolabili

Crane on adjustable feet

Grue sur pieds réglables

Kran auf verstellbaren Füßen


Кран на регулируемых
лапах



CONFIGURAZIONE TORRE - REAZIONI - MRT156


TOWER CONFIGURATION - REACTIONS / CONFIGURATION TOUR - RÉACTIONS / KONFIGURAZION MIT TURM — REAKTIONEN /
 КОНФИГУРАЦИЯ БАШНИ — РЕАКЦИИ

2,1 L = 6.0 m

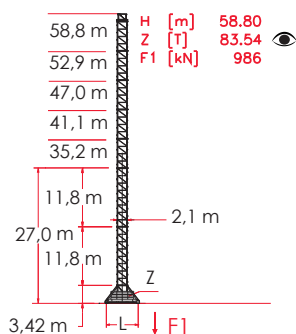


N.B.: (H) è compressiva del telaio di spinta da 1,5 m.

2,1 L = 6.0 m

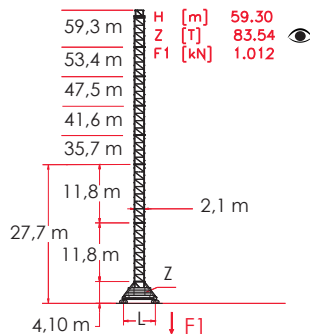


N.B.: (H) è compressiva del telaio di spinta da 1,5 m.

2,1

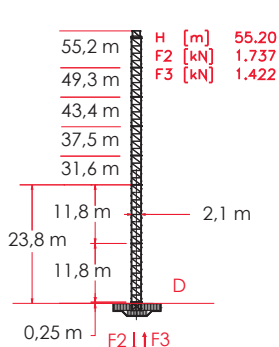


N.B.: (H) è compressiva del telaio di spinta da 1,5 m.


1,7 L = 6.0 m

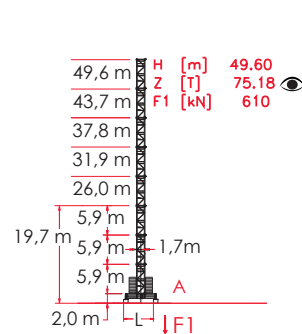


1,7 L = 6.0 m




1,7 L = 6.0 m

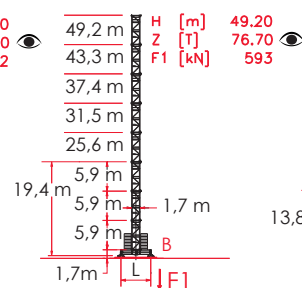


1,7 L = 4.5 m




1,7 L = 4.5 m




1,7 L = 4.5 m

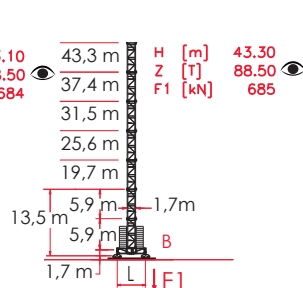


1,7 L = 3.8 m

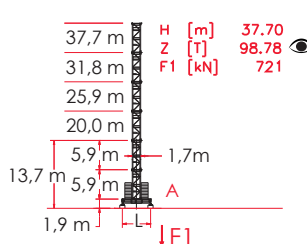


1,7 L = 3.8 m

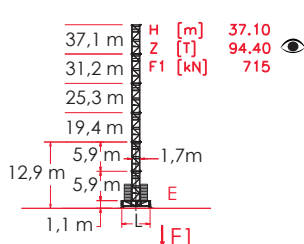

1,7 L = 3.8 m



1,7

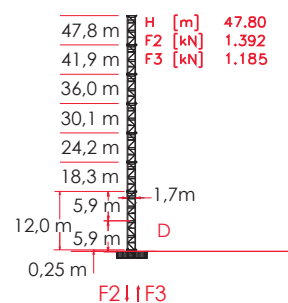


Attendersi alla zavorra indicata / Comply with the specified ballast / S'en tenir au lest indiqué / Unbedingt die angegebenen Ballastwerte einhalten / Соблюдать указанный балласт

I		GB		F		D		RUS	
H [m]	Altezza sotto gancio	Height under hook		Hauteur sous crochet		Höhe unter dem Haken A		Высота под крюком	
Z [T]	Zavorra in tonnellate	Ballast in tons		Lest en tonnes		Ballast in Tonnen		Балласт в тоннах	
F1 [kN]	Sforzi massimi al piede	Max stresses at the foot		Efforts max. au pied		Max. Beanspruchung am Fuß		Макс. усилия на подножие	
F2 [kN]	Sforzi compressione montante	Bar compression stresses		Efforts compression montant		Max. Kompressionskräfte am Kranbein		Усилия компрессии на стояк	
F3 [kN]	Sforzi trazione montante	Bar traction stresses		Efforts traction montant		Zugkräfte am Kranbein		Растягивающие усилия на стояк	


CARATTERISTICHE AZIONAMENTI PRINCIPALI

MAIN DRIVE CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES ACTIONNEMENTS PRINCIPAUX/HAUPTBEDIENUNGSEIGENSCHAFTEN /
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ПРИВОДОВ



380 VOLT $\pm$ 5%

P



CV - ch
Ps - hp

kW

m.

Kg.

m/min.

Kg.

m/min.

6,0 T 40 HP - 3/6VF	40	30	240 450 LB	1	3000	8	6000	4
				2	3000	24	6000	12
				3	3000	38	6000	19
				4	2000	60	4000	30
				5	1500	75	3000	37,5
					0 - 600 (*)	90 (*)	0 - 1200 (*)	45
8,0 T 40 HP - 4/8VF	40	30	240 450 LB	1	4000	7	8000	3,5
				2	4000	21	8000	10,5
				3	4000	35	8000	17,5
				4	2200	56	4400	28
				5	1500	70	3000	35
					0 - 600 (*)	85 (*)	0 - 1200 (*)	42,5
8,0 T 60 HP - 4/8VF	60	45	520 LB	1	4000	7	8000	3,5
				2	4000	21	8000	10,5
				3	4000	35	8000	17,5
				4	3000	55	6000	27,5
				5	2000	75	4000	37,5
					0 - 750 (*)	90 (*)	0 - 1500 (*)	45 (*)

08 /05 - 2000 n. 2000/14/CE



0,26 / 0,48 / 0,7 min⁻¹

P = 2 X 4 kW

(*) VELOCITÀ REGOLATA AUTOMATICAMENTE DA SENSORE DI CORRENTE

SPEED AUTOMATICALLY CONTROLLED BY A CURRENT SENSOR

VITESSE RÉGLÉE AUTOMATIQUEMENT PAR CAPTEUR DE COURANT

AUTOMATISCH DURCH STROMSENSOR GEREGLTE GESCHWINDIGKEIT

СКОРОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДАТЧИКОМ ТОКА



18,8 / 35,2 / 54 m/min
PROGRESSIVO - PROGRESSIVE -
ПРОГРЕССИВНЫЙ

P = 5,5 kW



20 m/min

P = 2 X 4 kW

I



Fune

GB

Rope

F

Cable

D

Seile

RUS

Тросы



Marcia

Step

Vitesse

Betrieb

Передача



Carico

Load

Charge

Ladung

Груз



Velocità

Speed

Vitesse

Geschwindigkeit

Скорость



Potenza

Power


Puissance

Leistung

Мощность

ALTRE INSTALLAZIONI - MRT156

LOADING PLAN / AUTRES INSTALLATIONS / LADEPLAN / ДРУГИЕ УСТАНОВКИ

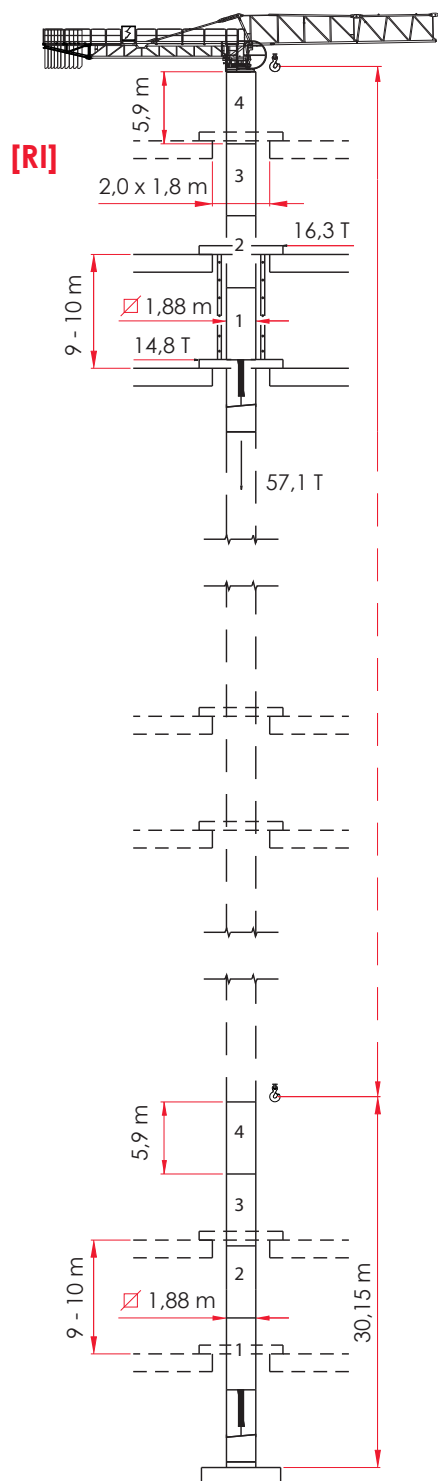


[RI]

I

[HC] SOPRALZO
IDRAULICO
1,88 / 42


GB

TELESCOPABLE
1,88 / 42

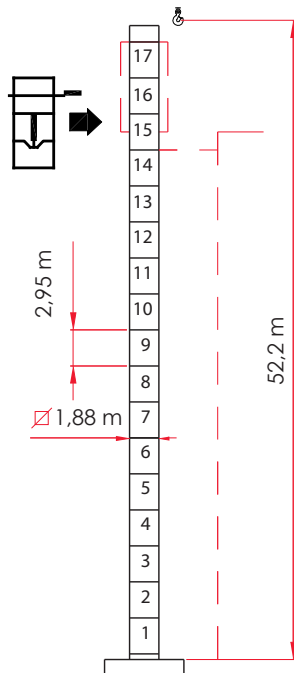

F

EXTERNAL CLIMBING
1,88 / 42

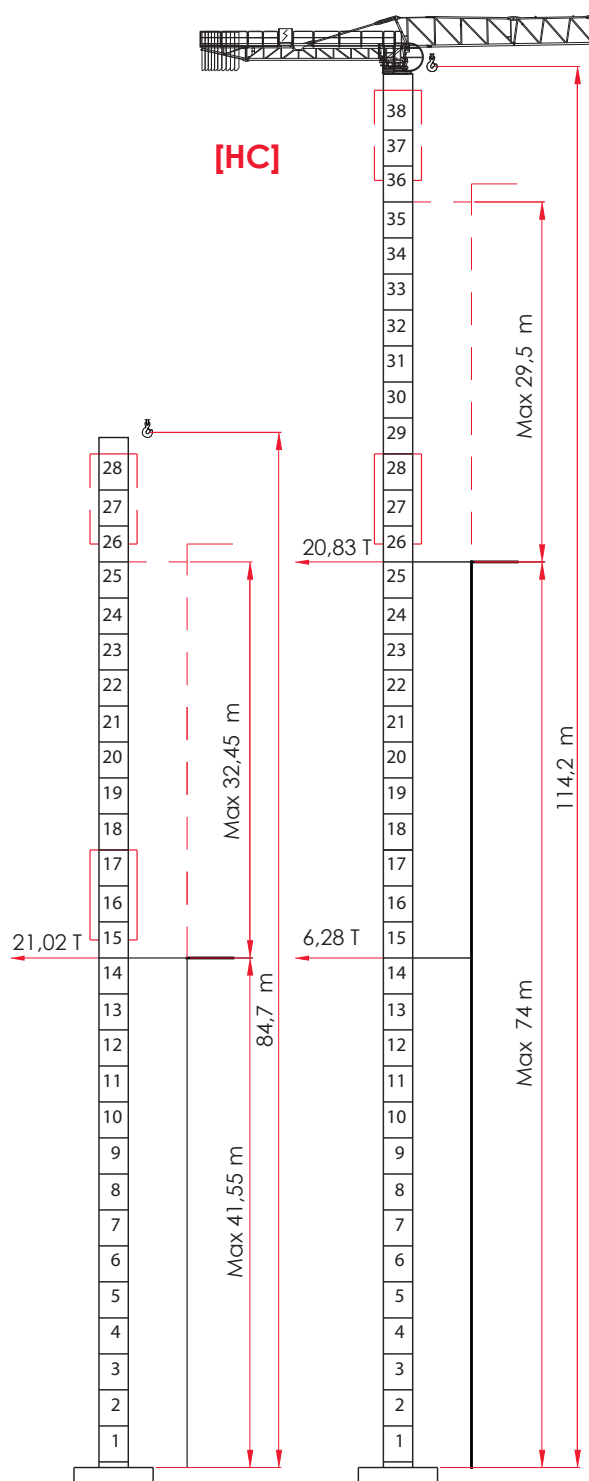

[HC]

D

KLETTERKRANE
1,88 / 42

RUS

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
НАРАЩИВАНИЕ
1,88 / 42

[RI]

GRU IN
CAVEDIO
1,88 / 42

TÉLESCOPAGE SUR
DALLES - 1,88 / 42

CLIMBING CRANE
1,88 / 42

KLETTERKRANE IM
GEBÄUDE - 1,88 / 42

Поднимающийся на
плитах перекрытия
1,88 / 42

DIAGRAMMA DI PORTATA

RANGE DIAGRAM / DIAGRAMME DE CHARGE UTILE / BELASTBARKEITSDIAGRAMM / ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

MRT 156	6.000 T / 3.000 Kg						8.000 T / 4.000 Kg					
												
	30	36	42	48	54	60	30	36	42	48	54	60
1,7 ▶	28,6	27,7	26,7	24,8	23,5	21,6	22,3	21,7	21,0	19,6	18,6	17,2
12	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
14	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
16	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
18	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	7638
20	6000	6000	6000	6000	6000	6000	8000	8000	8000	7833	7393	6763
22	6000	6000	6000	6000	6000	5876	8000	7878	7595	7023	6625	6054
24	6000	6000	6000	6000	5861	5314	7367	7134	6875	6353	5989	5468
26	6000	6000	6000	5703	5345	4841	6723	6509	6270	5789	5455	4975
28	6000	5946	5704	5236	4905	4438	6174	5975	5755	5309	4999	4555
30	5700	5495	5269	4834	4525	4091	5700	5515	5310	4895	4607	4193
32		5102	4891	4483	4194	3788		5115	4922	4534	4264	3877
33		4924	4719	4324	4044	3651		4933	4747	4371	4109	3734
34		4756	4558	4175	3903	3522		4762	4581	4217	3963	3600
36		4450	4263	3902	3646	3286		4450	4280	3936	3696	3354
38			3999	3658	3416	3075			4010	3685	3459	3134
40			3763	3439	3209	2886			3768	3460	3245	2937
42			3550	3242	3023	2716			3550	3256	3052	2759
44				3063	2854	2561				3072	2877	2598
46				2899	2700	2420				2904	2718	2451
48				2750	2559	2291				2750	2572	2316
50					2430	2172					2438	2193
52					2310	2063					2314	2079
54					2200	1962					2200	1973
56						1868						1876
58						1781						1785
60						1700						1700



+ 100 Kg

+ 100 Kg

UL [ULTRALIFT]

Con il sistema ULTRALIFT tutte le portate intermedie aumentano il carico del 10%

All intermediate loads are increased of 10% if the crane is equipped with ULTRALIFT control

Les charges intermediaires sont augmentes de 10% si la grue est équipée avec controle ULTRALIFT

Mit dem ULTRALIFT-System erhöhen alle Zwischenbelastbarkeiten die Last um 10%




с системой ultralift все промежуточные грузоподъемности увеличиваются на 10%

				
Tiro a due funi	Two-rope pull	Tir à deux câbles	Zug an zwei Seilen	Двукратная запасовка тросов
	Four-rope pull	Tir à quatre câbles	Zug an vier Seilen	Четырехкратная запасовка тросов
campo di portata massima da m. 1,7 ▶	Max s.w.l. range from 1,7 m	Gamme de charge utile maximum en 1,7 m.	Max. Belastbarkeitsbereich von 1,7 m.	Диапазон макс. грузоподъемности, от 1,7 м
	info uff. tecnico raimondi	Informations Bureau technique Raimondi	Informationen technische Abteilung Raimondi	Запросите информацию в техническом отделе Raimondi

CONTRAPPESI - MONTAGGIO E PUNTI D'IMBRACAGGIO - MRT156


COUNTERWEIGHTS — ASSEMBLY AND SLINGING POINTS / CONTREPOIDS — MONTAGE ET POINTS D'ÉLINGAGE / GEGENGEWICHTE — MONTAGE UND ANSCHLAGPUNKTE / ПРОТИВОВЕСЫ — УСТАНОВКА И ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

m		Kg.Totali
60,00	6 A + 3 B	17.412
54,00	6 A + 2 B	15.822
48,00	6 A + 1 B	14.232
42,00	5 A + 1 B	12.125
36,00	4 A + 1 B	10.018
30,00	4 A	9.501

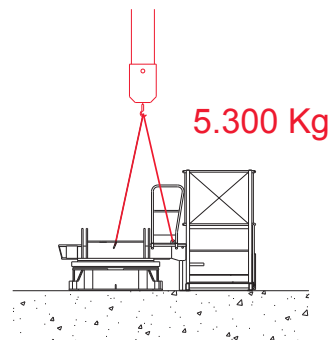

A 177+3
B 177+3

Kg. 2.107
Kg. 1.590

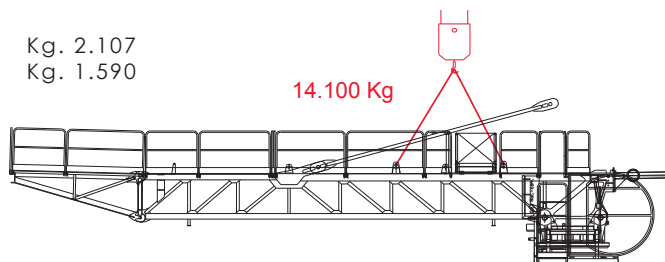

I

Bilanciamento
contrappesi



Verifica dei punti di
imbracaggio



Attenersi al numero
e tipo di blocchi di
contrappeso indicato
in tabella



Richiesta informazioni
Ufficio Tecnico RAIMONDI

GB

Counterweight
balancing

Slingsing point check

Please comply with the
number and type of
counterweight blocks
given in the chart

RAIMONDI Technical
Information Department

F

Équilibrage contrepoids

Vérification des points
d'éltingage

S'en tenir au nombre
et au type de blocs de
contrepoids indiqué dans
le tableau

Informations Bureau
technique RAIMONDI

D

Auswuchtung der
Gegengewichte

Überprüfung der
Anschlagpunkte

Die Anzahl und den
Typ der in der Tabelle
angegebenen Gegen-
gewichtsböcke einhalten

Informationen technische
Abteilung RAIMONDI

RUS

Балансировка
противовесов

Проверка точек
крепления

соблюдать количество
и модель плит
противовеса, указанных
в таблице.

Запросите
информацию в
техническом отделе
Raimondi

DISTRIBUTORE / DEALER / DISTRIBUTEUR / VERTEILER / ДИСТРИБЬЮТОР



CARLO RAIMONDI S.p.A.
CORSO GARIBALDI n° 253
20025 LEGNANO [MI] - ITALY

@ www.raimondigru.it



INFO



0039.0331.548061



0039.0331.450400



PROJECT



0039.0331.548061



S.A.T.



0039.0331.548061.258



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat n° 15 100 85248